


Áramköri szám-jel:	TFL	II.		1	2	3	4	ÁVK	5
Megnevezés	II. FOKL.. MI ESZKÖZ	MÉRT FŐVEZETÉK		VILÁGÍTÁS	VILÁGÍTÁS	MEGMARADÓ ÉPÜLETRÉSZ VILÁGÍTÁS	MEGMARADÓ ÉPÜLETRÉSZ VILÁGÍTÁS	ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ	DUGASZOLÓ ALJZATOK
Teljesítmény Pbe (VA):	-	6 920		460	500	1 100	1 100	-	1 400
Teljesítmény Pei (VA):	-	5 590		450	480	900	1 000	-	800
Vezeték típusa	-	H07V-U		H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	-	H07V-U
Vez-keresztmetsz	-	5x4		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	3x2,5
Védőcső típusa:	-	MŰ-III		MŰ-III	MŰ-III	MŰ-III	MŰ-III	-	MŰ-III
védőcső méret		16		11	11	11	11	-	13,5

Nagybarca Óvoda V jelű elosztó	Projekt száma		C		F	
	Tervszám:	V-5	B		E	
	Dátum:	2018.01.05.	A		D	
	Tervező:				Fólia száma	1 / 2

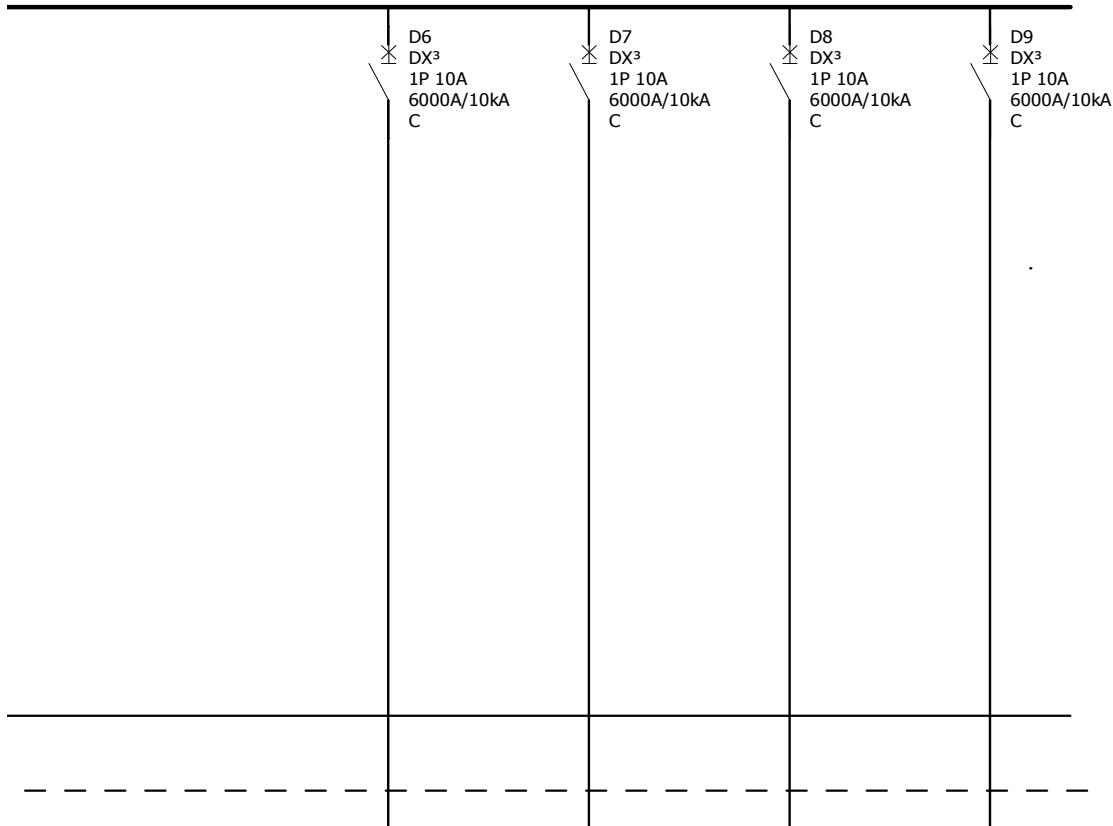

Áramköri szám-jel:	6	7	8	9				
Megnevezés	DUGASZOLÓ ALJZATOK	MEGMARADÓ ÉPÜLETRÉSZ DUGASZOLÓ ALJZATOK	MEGMARADÓ ÉPÜLETRÉSZ DUGASZOLÓ ALJZATOK	MEGMARADÓ ÉPÜLETRÉSZ DUGASZOLÓ ALJZATOK				
Teljesítmény Pbe (VA):	260	800	800	500				
Teljesítmény Pei (VA):	260	600	600	500				
Vezeték típusa	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U				
Vez-keresztmetsz	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Védőcső típusa:	MŰ-III	MŰ-III	MŰ-III	MŰ-III				
védőcső méret	13,5	13,5	13,5	13,5				

	Nagybarca Óvoda	Projekt száma		C		F	
		Tervszám:	V-5	B		E	
		Dátum:	2018.01.05.	Tervező:		A	
	V jelű elosztó					Fólia száma	2 / 2